Schalplan Gründung UG - Bauteil b, Teil 2

M 1:50

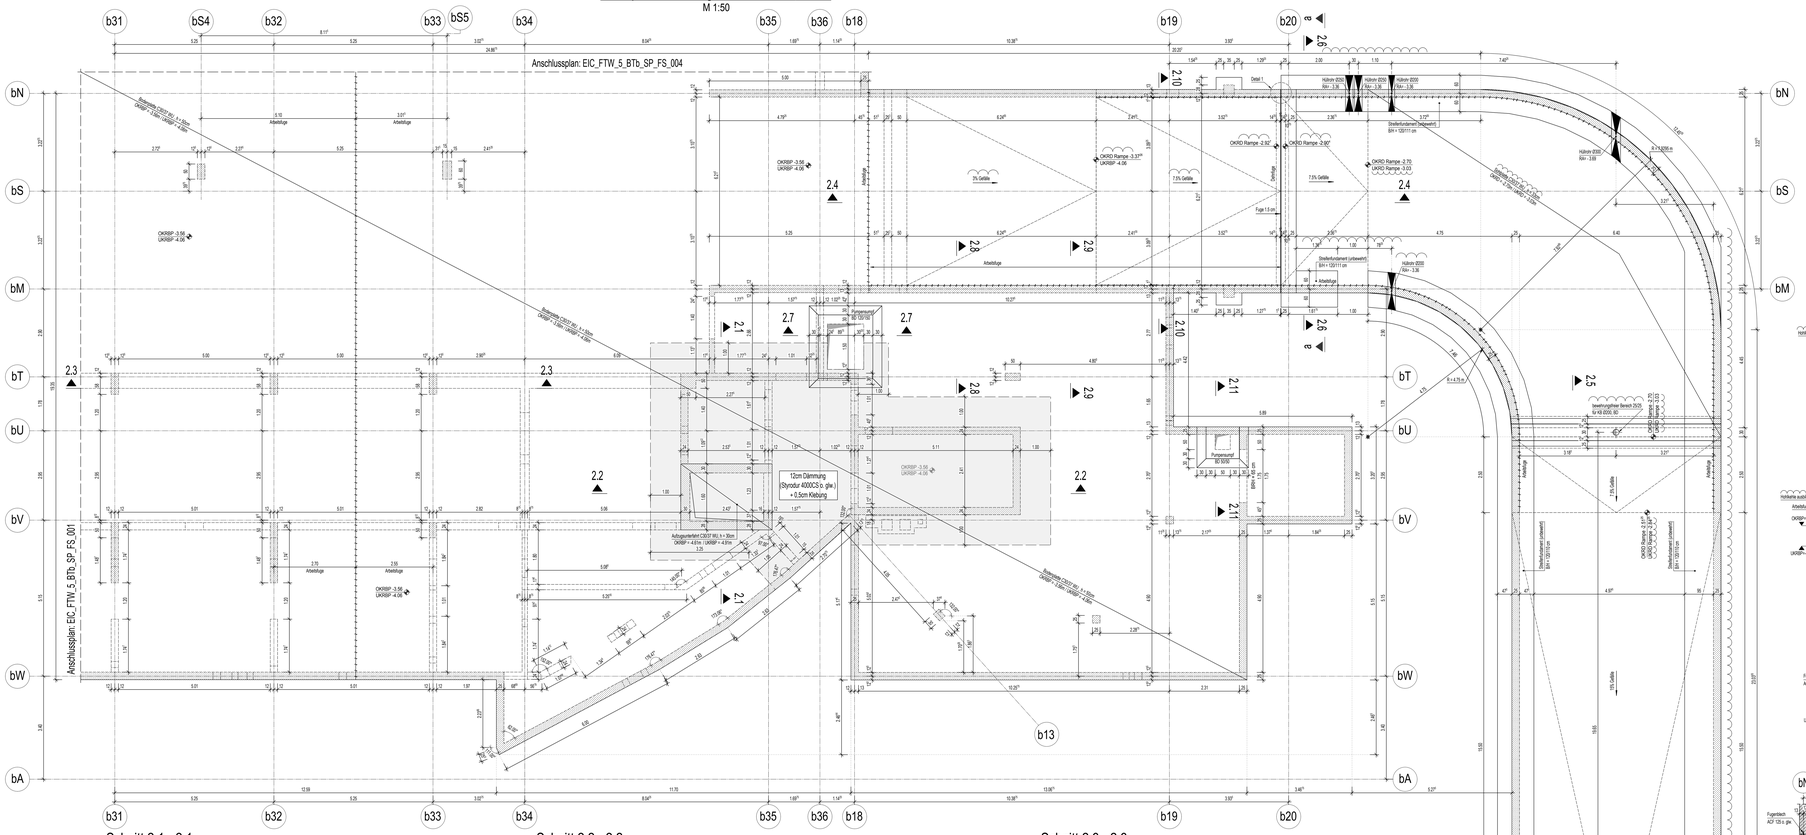
Anschlussplan: EIC_FTW_5_BTb_SP_FS_004
Anschlussplan: EIC_FTW_5_BTb_SP_FS_001
12cm Dämmung (Styrodur 4000CS o. gleich) + 0.5cm Klebung
Pumpensumpf 80 50/50
Arbeitsfuge
Steifenfundament (unbewehrt) BH = 120/111 cm
Hülsrin 2000 Rin - 3.36
Fugenblech ACF 125 o. gleich
Dehnfugenband 324E o. gleich
Abdichtung der Arbeitsfuge durch angepasstes Rissbandage
Nachträgliche Herstellung durch Bodenbeschichtungsunternehmen mit Betonersatzmasse (v. Wall con 09.06.2023)
Entwässerungsrinne ACO PowerDrain Sealt V 1000 Typ 5 o. gleich
Dehnfugenband 324E o. gleich Sohle - Rampe
Floorfridge CPS 2000
Wegerbeton
Detail 1
Bewehrungsfreier Bereich 2025 Ip AB 6000, 60
Steifenfundament (unbewehrt) BH = 120/110 cm
Bodenplatte (unbewehrt) BH = 120/110 cm
Fuge 15.0 cm
7.5% Gefälle
17% Gefälle
10% Gefälle
2% Gefälle
OKRBP -3.56 UKRBP -4.06
OKRD Rampe -2.82 UKRD Rampe -3.32
OKRD Rampe -3.33 UKRD Rampe -4.06
OKRD Rampe -2.70 UKRD Rampe -3.03
OKRD Rampe -3.07 UKRD Rampe -3.57
OKRD Rampe -3.18 UKRD Rampe -3.51
OKRD Rampe -3.07 UKRD Rampe -3.47
OKRD=-2.07 UKRD=-2.40
OKRD=-2.15 UKRD=-2.34
OKRD=-2.21 UKRD=-2.40
OKRD=-2.30 UKRD=-2.70
OKRD=-2.37 UKRD=-2.70
OKRD=-2.37 UKRD=-2.40
OKRD=-2.37 UKRD=-2.40
OKRD=-2.37 UKRD=-2.40